




PRZYŁĄCZE CO NISKOPARA

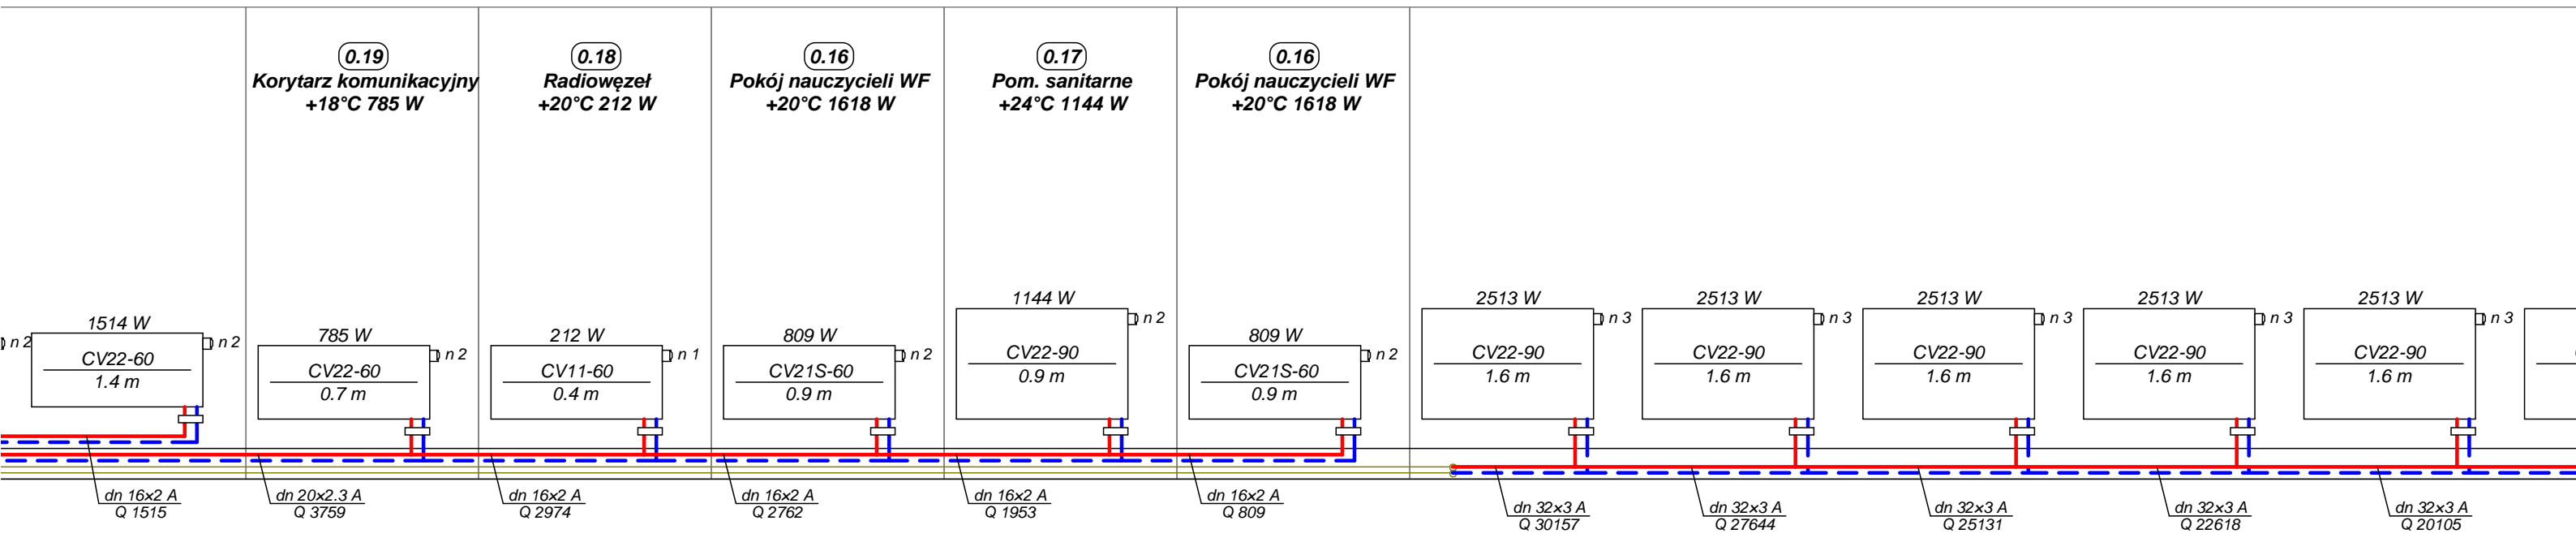

ARAMENTOWE ISOFLEX

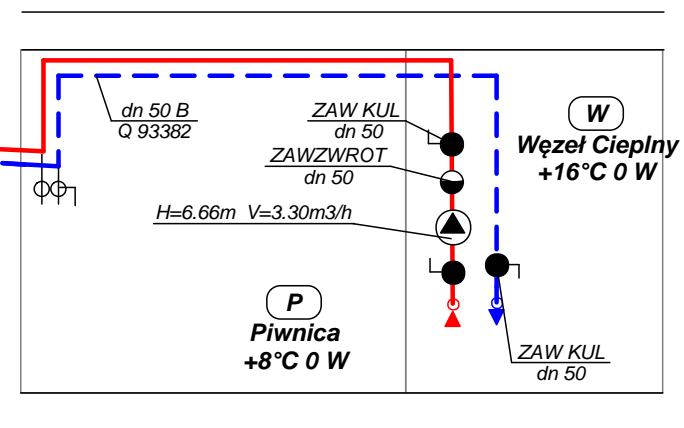

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

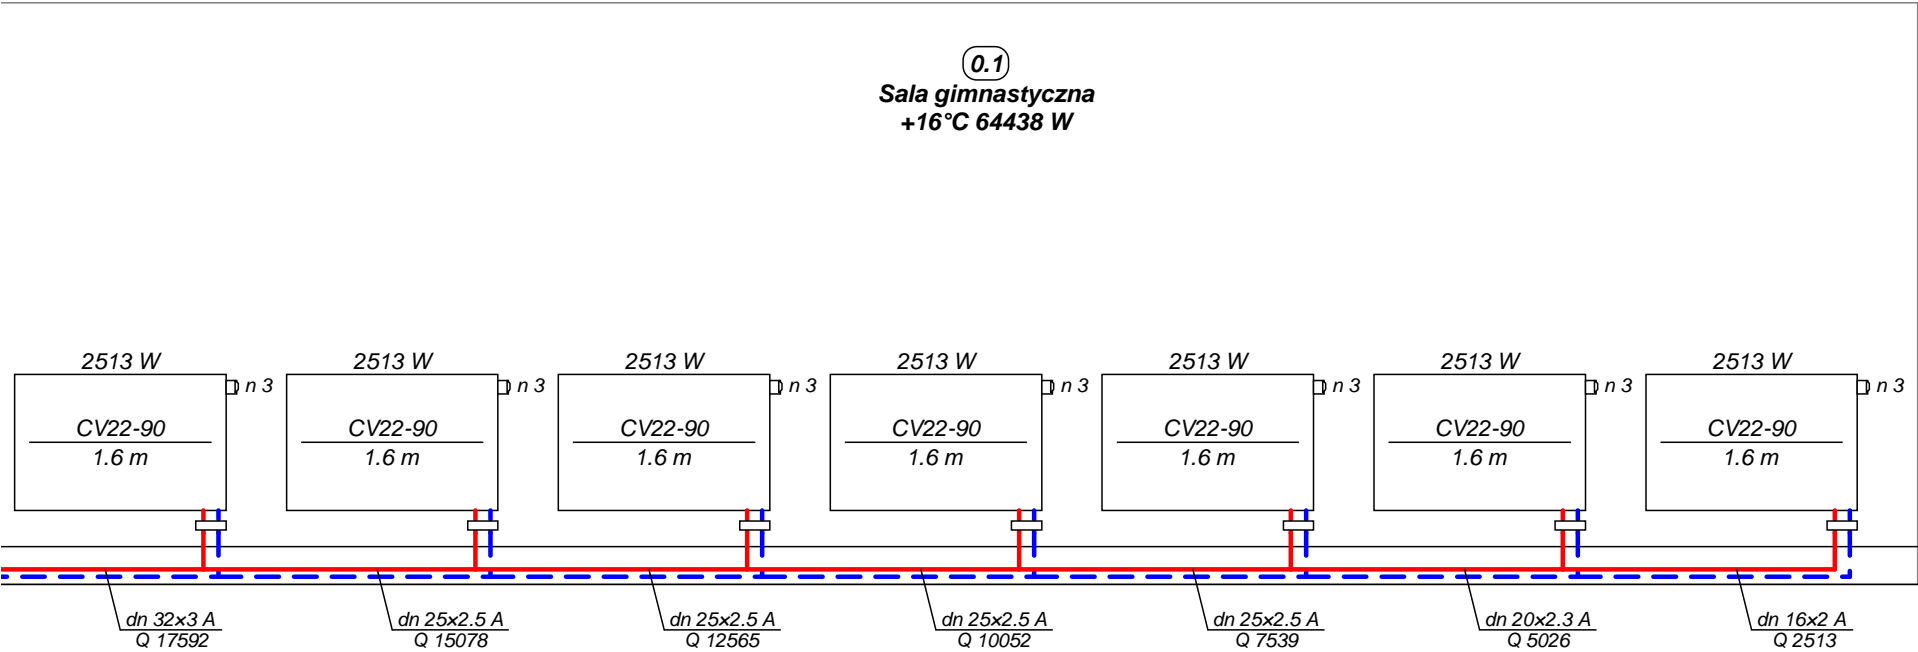

Nazwa rys.: Rozwinięcie instalacji CO		
Obiekt: Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym Ostrów Mazowiecka, ul.Kościuszki dz.nr 4110/1		
Autor projektu mgr inż. Marcin Pawłuszewicz		
Nr upr. Bł/195/01	Data 11.2013r.	Rys.S12