



BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

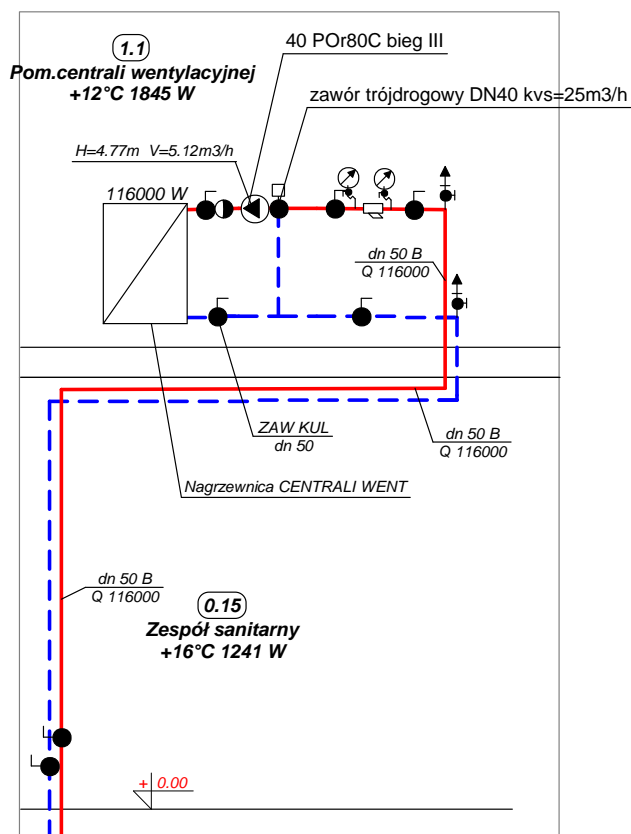

PRZYŁĄCZE CT NISKOPARAMENTROWE ISOFLEX PEX-63

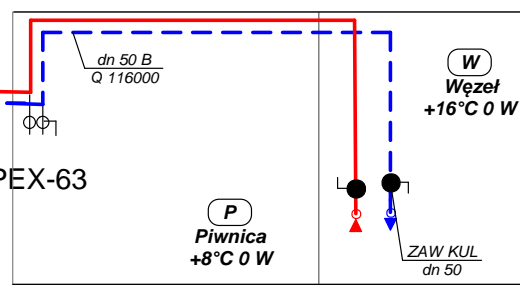

Nazwa rys.: Rozwinięcie instalacji CT

Obiekt: Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym
Ostrów Mazowiecka, ul.Kościuszki dz.nr 4110/1

Autor projektu mgr inż. Marcin Pawłuszewicz

Nr upr. Bł/195/01

Data 11.2013r.

Rys.S13